

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
20 июня 2018 г.

АО "Архоник СМЗ"
ТПП-1 110/10 кВ


Наименование присоединения	Точка замера/	Контроль	Единица измерения	Время замера																								Примечания	
				0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00		24:00
1сш-110 кВ		У	кВ	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	116	116	115	115	115	116	116	116	116	116	116	116	115	115
		У	кВ	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	115	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
		У	кВ	10,58	10,57	10,6	10,64	10,63	10,64	10,63	10,64	10,5	10,43	10,5	10,74	10,67	10,65	10,45	10,75	10,55	10,63	10,76	10,66	10,56	10,59	10,55	10,62	10,6	10,6
2сш-10 кВ		У	кВ	10,56	10,48	10,52	10,55	10,58	10,59	10,58	10,48	10,3	10,3	10,3	10,67	10,6	10,56	10,42	10,66	10,45	10,54	10,71	10,56	10,53	10,49	10,54	10,52	10,45	10,52
		У	кВ	10,48	10,47	10,51	10,53	10,54	10,54	10,46	10,46	10,35	10,44	10,66	10,57	10,57	10,42	10,65	10,65	10,53	10,55	10,56	10,6	10,47	10,54	10,52	10,45	10,45	10,45
		У	кВ	10,61	10,58	10,63	10,67	10,67	10,67	10,67	10,57	10,47	10,47	10,38	10,76	10,7	10,7	10,54	10,77	10,65	10,69	10,73	10,65	10,71	10,59	10,57	10,65	10,65	10,65
3сш-10 кВ		У	кВ	10,61	10,58	10,63	10,67	10,67	10,67	10,67	10,57	10,47	10,47	10,38	10,76	10,7	10,7	10,54	10,77	10,65	10,69	10,73	10,65	10,71	10,59	10,57	10,65	10,65	10,65
		У	кВ	10,61	10,58	10,63	10,67	10,67	10,67	10,67	10,57	10,47	10,47	10,38	10,76	10,7	10,7	10,54	10,77	10,65	10,69	10,73	10,65	10,71	10,59	10,57	10,65	10,65	10,65
		У	кВ	10,61	10,58	10,63	10,67	10,67	10,67	10,67	10,57	10,47	10,47	10,38	10,76	10,7	10,7	10,54	10,77	10,65	10,69	10,73	10,65	10,71	10,59	10,57	10,65	10,65	10,65
Мет-1 110кВ		Р	МВт	9,5	13,5	12,5	8,1	8,7	11,1	10,9	11,0	18,0	16,0	17,0	10,0	11,0	10,0	11,0	10,0	11,0	10,0	11,0	8,0	9,0	12,0	13,0	12,0	15,0	16,0
		Q	Мвар	9,5	8,5	8,2	7,6	3,1	8,5	7,3	7,5	15,0	13,0	11,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	8,0	2,0	5,0	11,0	11,0	11,0	
		I	А	71,0	84,0	79,0	58,0	49,0	73,0	67,0	55,0	60,0	71,0	72,0	48,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	80,0	80,0	100,0	95,0	100,0	100,0
Мет-4 110кВ		Р	МВт	1,000	0,630	0,656	0,938	0,356	0,766	0,670	0,682	0,833	0,813	0,647	0,500	0,455	0,500	0,455	0,500	0,455	0,500	0,455	0,500	0,455	0,500	0,455	0,500	0,455	0,455
		Q	Мвар	0,707	0,846	0,836	0,729	0,942	0,794	0,831	0,826	0,768	0,776	0,840	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,882	0,786
		cosφ		0,707	0,846	0,836	0,729	0,942	0,794	0,831	0,826	0,768	0,776	0,840	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,910	0,894	0,882	0,786
С1Т-110 кВ		Р	МВт	3,7	6,0	6,1	3,7	2,3	5,5	6,0	3,5	5,0	6,0	6,5	5,0	2,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	4,0	5,0	12,0	10,0
		Q	Мвар	2,5	4,2	4,2	3,1	4,3	2,0	1,6	0,1	0,1	0,1	0,2	10,0	9,0	8,0	5,0	5,0	4,0	0,1	8,0	2,0	2,0	1,0	0,1	10,0	8,0	8,0
		I	А	23,0	38,0	39,0	25,0	14,0	31,0	33,0	20,0	20,0	30,0	35,0	20,0	10,0	10,0	10,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0	40,0	40,0
С2Т-110 кВ		Р	МВт	0,676	0,700	0,690	0,847	1,889	0,364	0,267	0,029	0,020	0,017	0,031	2,000	3,103	4,000	5,000	5,000	4,000	0,100	4,000	1,000	0,667	0,250	0,020	0,833	0,800	0,800
		Q	Мвар	0,829	0,819	0,823	0,763	0,468	0,940	0,966	1,000	1,000	1,000	1,000	0,447	0,307	0,243	0,196	0,196	0,243	0,995	0,243	0,707	0,832	0,970	1,000	0,768	0,781	0,781
		cosφ		0,829	0,819	0,823	0,763	0,468	0,940	0,966	1,000	1,000	1,000	1,000	0,447	0,307	0,243	0,196	0,196	0,243	0,995	0,243	0,707	0,832	0,970	1,000	0,768	0,781	0,781
С3Т-110 кВ		Р	МВт	5,11	6,36	6,16	5,91	5,82	5,61	5,77	5,38	7,79	9,46	7,79	7,48	5,13	5,45	5,85	6,31	7,06	5,18	6,45	7,58	8,06	7,83	7,74	7,67	6,01	2,71
		Q	Мвар	0,42	3,82	3,67	3,69	3,57	3,12	3,71	2,72	3,78	5,17	3,80	3,08	3,00	0,00	0,00	0,00	0,79	1,12	2,48	4,3	46,3	34,0	42,3	49,7	59,5	51,4
		I	А	33,5	41,7	40,4	38,8	38,2	36,8	37,8	35,3	51,1	62,1	51,1	49,1	33,6	35,7	38,4	41,4	46,3	48,3	51,4	56,3	59,5	61,4	50,7	51,7	39,4	39,4
Ф-1-1		Р	МВт	0,081	0,601	0,595	0,625	0,613	0,556	0,643	0,506	0,408	0,546	0,488	0,411	0,000	0,000	0,134	0,273	0,351	0,001	0,253	0,073	0,347	0,217	0,482	0,479	0,450	0,450
		Q	Мвар	0,997	0,857	0,859	0,848	0,852	0,874	0,841	0,892	0,926	0,878	0,899	0,925	1,000	1,000	0,991	0,965	0,943	1,000	0,970	0,997	0,945	0,917	0,901	0,902	0,912	0,912
		I	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ф-1-22		Р	МВт	8,32	10,37	10,07	9,67	9,54	9,21	9,42	8,76	12,54	15,18	12,53	12,12	8,31	8,82	9,48	10,22	11,44	8,42	10,45	12,24	14,63	12,65	12,55	12,80	9,75	9,75
		Q	Мвар	0,75	6,76	6,51	6,57	6,39	5,59	4,93	5,58	8,69	6,54	5,45	5,45	0,00	0,00	1,40	3,06	4,32	0,02	2,85	0,98	5,41	3,00	6,39	6,89	4,91	4,91
		I	А	54,60	68,03	66,08	63,44	62,57	60,41	61,79	57,50	82,27	99,59	82,23	79,54	54,52	57,89	62,18	67,07	75,08	55,25	68,55	80,28	95,96	83,01	82,36	83,96	64,00	64,00
Ф-1-5		Р	МВт	0,996	0,838	0,840	0,827	0,831	0,855	0,821	0,872	0,914	0,868	0,867	0,912	1,000	1,000	0,989	0,938	0,935	1,000	0,965	0,943	1,000	0,970	0,997	0,945	0,902	0,912
		Q	Мвар	1,039	0,851	0,805	0,763	0,723	0,664	0,759	0,948	1,089	1,125	1,110	1,113	1,147	1,108	1,124	1,135	1,131	1,106	1,085	1,114	1,126	1,126	1,064	0,963	0,963	0,963
		I	А	75,0	61,4	58,1	55,0	52,2	47,9	54,7	68,4	78,6	81,2	80,1	80,3	82,8	79,9	81,1	81,9	81,6	79,8	78,3	80,4	81,3	89,9	89,2	76,8	68,8	68,8
Ф-1-7		Р	МВт	0,978	0,977	0,975	0,977	0,985	0,987	0,979	0,975	0,976	0,972	0,969	0,964	0,966	0,963	0,962	0,969	0,974	0,974	0,983	0,983	0,985	0,985	0,985	0,985	0,980	0,980
		Q	Мвар	1,879	1,493	1,406	1,324	1,231	1,301	1,532	1,762	2,030	2,186	2,231	2,260	2,251	2,311	2,292	2,213	2,187	2,120	2,129	2,138	2,226	2,374	2,339	2,048	1,727	1,727
		I	А	0,59	0,48	0,48	0,48	0,44	0,41	0,44	0,50	0,66	0,70	0,72	0,76	0,74	0,78	0,80	0,76	0,68	0,64	0,60	0,57	0,52	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50
Ф-1-8		Р	МВт	1,35,6	1,07,7	1,01,5	95,5	88,9	93,9	110,6	127,2	146,5	157,8	161,0	163,1	162,4	166,8	165,4	159,7	157,8	153,0	153,6	154,3	160,7	171,3	168,8	147,8	124,6	124,6
		Q	Мвар	0,312	0,320	0,343	0,364	0,354	0,317																				

Ф-1-13	1сш-10	соед	0,206	0,213	0,169	0,146	0,228	0,231	0,393	0,214	0,398	0,569	0,660	0,483	0,229	0,231	0,235	0,224	0,442	0,386	0,525	0,652	0,639	0,628	0,142	0,222	#ДЛЕЮ!	
		Р	МБТ	0,92	0,81	0,74	0,55	0,45	0,33	0,29	0,24	0,28	0,38	0,37	0,37	0,40	0,36	0,38	0,44	0,38	0,37	0,44	0,45	0,51	0,61	0,91	1,12	
		Q	Маар	0,82	0,79	0,76	0,71	0,65	0,60	0,62	0,56	0,59	0,69	0,70	0,63	0,69	0,62	0,64	0,74	0,77	0,75	0,81	0,82	0,91	1,02	1,02	0,99	
		А	66,1	58,7	53,7	39,8	32,3	23,7	20,6	17,5	20,5	27,2	27,0	26,6	28,9	25,6	27,4	31,5	27,1	26,7	31,6	32,2	36,6	44,3	65,7	81,0	73,4	
Ф-1-15	2сш-10	соед	0,901	0,965	1,025	1,286	1,451	1,826	2,158	2,316	2,082	1,816	1,864	1,700	1,719	1,762	1,635	1,633	1,725	1,685	1,719	1,488	1,322	1,006	0,903	0,969	0,718	
		Р	МБТ	0,63	0,65	0,63	0,62	0,66	0,66	0,70	0,65	6,39	7,10	4,52	3,47	3,01	2,90	2,81	2,82	2,71	2,58	2,77	5,53	6,75	5,48	4,03	3,55	
		Q	Маар	1,09	0,96	0,97	0,92	0,92	0,94	0,97	0,92	1,44	1,70	1,39	1,07	1,04	1,01	0,99	1,09	1,13	1,12	1,27	1,59	1,56	1,38	1,06	1,03	0,99
		А	45,2	47,0	45,8	44,7	47,3	47,8	50,5	47,0	46,10	51,2	32,60	25,02	21,73	20,95	20,31	20,37	19,56	18,59	19,99	39,90	48,74	40,1	1	330,9	290,7	256,0
Ф-1-16	2сш-10	соед	0,498	0,561	0,549	0,557	0,581	0,578	0,585	0,576	0,976	0,973	0,956	0,956	0,945	0,944	0,943	0,933	0,923	0,917	0,910	0,961	0,974	0,971	0,974	0,969	0,963	
		Р	МБТ	0,20	0,20	0,19	0,19	0,17	0,18	0,20	0,28	0,39	0,42	0,45	0,40	0,42	0,43	0,41	0,39	0,35	0,27	0,21	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	
		Q	Маар	0,34	0,32	0,32	0,33	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30	0,31	0,30	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,30	0,31	0,27	0,28	0,27	0,28	0,30	
		А	14,5	14,1	14,0	14,0	12,5	12,7	14,6	20,1	28,0	30,5	32,1	29,0	30,3	30,9	29,6	27,8	24,9	19,5	15,2	13,6	11,9	12,8	13,3	13,1	13,1	
Ф-1-17	2сш-10	соед	1,710	1,644	1,668	1,683	1,805	1,730	1,490	1,086	0,795	0,704	0,705	0,760	0,849	0,802	0,800	0,851	0,912	1,194	1,433	1,623	1,622	1,586	1,494	1,534	1,633	
		Р	МБТ	1,28	1,28	1,26	1,03	0,87	0,96	1,11	1,25	1,32	1,29	1,09	1,00	1,04	0,54	0,50	0,44	0,45	0,43	0,31	0,32	0,37	0,44	0,40	0,54	
		Q	Маар	0,58	0,51	0,53	0,52	0,29	0,25	0,44	0,51	0,53	0,52	0,49	0,51	0,54	0,50	0,44	0,45	0,43	0,31	0,32	0,37	0,44	0,36	0,44	0,40	
		А	92,6	92,4	91,0	74,1	62,5	66,8	80,2	90,2	95,3	93,3	78,4	72,4	91,7	99,4	91,4	109,7	108,0	113,4	110,3	112,3	113,8	73,4	83,2	106,3	118,1	
Ф-1-18	1сш-10	соед	0,912	0,928	0,923	0,892	0,948	0,968	0,928	0,926	0,929	0,928	0,928	0,910	0,981	0,928	0,940	0,944	0,959	0,960	0,981	0,979	0,973	0,964	0,944	0,934	0,966	
		Р	МБТ	1,62	1,32	1,19	1,03	0,93	0,86	0,80	0,42	0,92	2,43	2,19	0,49	0,47	0,47	0,47	0,64	1,31	0,30	1,11	1,69	1,36	0,92	0,05	0,05	
		Q	Маар	1,10	0,51	0,49	0,47	0,35	0,39	0,91	0,46	0,94	2,98	2,88	0,41	0,41	0,45	0,39	0,64	1,31	0,58	1,82	2,57	2,20	1,63	0,44	0,45	0,26
		А	116,8	95,2	85,7	74,2	67,2	62,1	57,8	30,0	66,4	175,5	158,3	35,5	33,7	34,2	33,7	46,0	94,8	21,6	79,9	121,9	98,0	66,2	3,9	3,5	2,6	
Ф-1-26	3сш-10	соед	0,827	0,934	0,925	0,910	0,936	0,910	0,662	0,672	0,700	0,632	0,605	0,771	0,750	0,723	0,764	0,703	0,657	0,462	0,519	0,549	0,525	0,489	0,120	0,107	0,140	
		Р	МБТ	0,73	2,74	2,73	2,86	3,01	2,79	2,76	2,66	0,72	0,84	1,46	2,76	0,15	0,55	1,13	1,66	2,23	0,70	1,53	0,74	1,56	0,90	2,30	2,81	
		Q	Маар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		А	52,9	19,7	19,0	206,2	217,6	201,4	199,0	191,9	52,2	60,6	105,3	199,0	11,0	39,3	81,6	119,8	160,9	50,5	110,1	53,1	112,6	66,2	166,0	202,6	75,1	
Ф-1-29	3сш-10	соед	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Р	МБТ	0,21	0,20	0,20	0,19	0,16	0,16	0,16	0,15	0,25	0,31	0,32	0,31	0,30	0,26	0,32	0,32	0,29	0,26	0,28	0,13	0,21	0,26	0,27	0,29	
		Q	Маар	0,32	0,29	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,29	0,46	0,64	0,56	0,54	0,45	0,63	0,64	0,66	0,47	0,54	0,56	0,22	0,34	0,47	0,43	
		А	14,9	14,2	14,4	13,7	11,6	11,2	13,7	17,7	22,1	23,3	22,5	21,4	18,7	22,9	23,4	20,9	18,8	20,1	20,2	9,6	15,1	18,8	19,4	20,7	17,5	
Ф-1-31	4сш-10	соед	1,560	1,489	1,486	1,532	1,730	1,355	1,197	1,515	1,970	1,814	1,811	1,733	1,992	1,962	2,288	1,811	1,950	1,886	1,670	1,615	1,808	1,609	1,547	1,476		
		Р	МБТ	0,14	0,15	0,16	0,11	0,09	0,09	0,12	0,11	0,13	0,16	0,15	0,13	0,11	0,17	0,16	0,14	0,14	0,13	0,14	0,09	0,13	0,16	0,15	0,12	
		Q	Маар	0,34	0,48	0,46	0,21	0,16	0,15	0,27	0,37	0,24	0,26	0,16	0,42	0,42	0,20	0,35	0,23	0,39	0,16	0,32	0,42	0,33	0,17	0,16		
		А	10,4	11,0	11,2	8,2	6,7	6,7	8,4	7,7	9,2	11,7	10,5	9,7	7,8	12,1	11,5	9,8	9,9	9,2	9,8	6,1	9,3	11,6	10,5	8,7	7,1	
Ф-1-32	4сш-10	соед	2,398	3,136	2,967	1,853	1,682	1,640	1,402	1,418	2,154	2,288	1,674	1,917	1,505	2,518	2,656	1,475	2,531	1,791	2,859	1,835	2,457	2,619	2,298	1,425	1,652	
		Р	МБТ	0,98	3,17	3,18	3,38	3,52	3,27	3,25	3,15	0,521	0,576	0,421	0,401	0,513	0,463	0,554	0,369	0,352	0,561	0,367	0,487	0,377	0,357	0,599	0,575	
		Q	Маар	0,99	6,07	5,89	6,27	6,26	5,50	6,15	5,99	7,26	7,23	6,41	5,41	0,01	0,00	1,47	3,39	3,84	0,00	2,14	0,31	3,72	1,83	6,32	6,41	
		А	71,1	228,9	229,8	243,6	254,1	235,7	234,9	227,1	85,2	86,0	124,3	235,2	21,4	51,2	104,3	141,4	189,6	66,0	125,7	68,7	133,6	74,2	186,6	232,2	97,3	
Ф-1-34	4сш-10	соед	1,004	1,913	1,850	1,857	1,779	1,684	1,888	1,903	6,155	6,064	3,724	1,660	0,018	0,000	1,015	1,728	1,461	0,000	1,230	0,327	2,007	1,776	2,444	1,993	5,329	
		Р	МБТ	0,706	0,463	0,475	0,474	0,490	0,511	0,468	0,465	0,160	0,163	0,259	0,516	1,000	1,000	0,702	0,501	0,565	1,000	0,631	0,951	0,446	0,491	0,379	0,449	
		Q	Маар	0,64	0,90	0,86	0,74	0,80	0,83	0,73	0,14	2,65	2,70	1,78	1,55	1,37	1,30	1,28	1,24	1,23	1,31	0,38	2,37	3,37	3,13	2,71	2,47	
		А	1,58	2,14	2,19	1,88	2,18	2,16	1,68	0,45	0,62	0,42	0,32	0,32	0,31	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,31	0,53	2,07	2,20	2,21	2,15	
Ф-1-36	3сш-10	соед	2,485	2,363	2,556	2,537	2,729	2,298	3,221	0,236	0,157	0,183	0,199	0,232	0,235	0,232												

Главный энергетик



С.В. Фурсиков

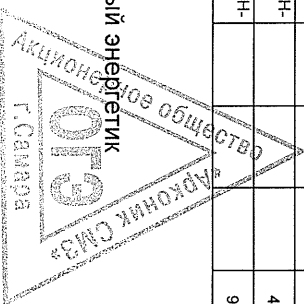

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
20 июня 2018 г.

ТПП-1 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/параметр	Контролируемая величина	Период замера																						Примечания
			00:00 - 01:00		01:00 - 02:00		02:00 - 03:00		03:00 - 04:00		04:00 - 05:00		05:00 - 06:00		06:00 - 07:00		07:00 - 08:00		08:00 - 09:00		09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00
			прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	
С1Т-110	10ш 110кВ	МВТ ^ч	6,36		6,16		5,91		5,82		5,61		5,77		5,38		3,18		9,46		7,79		7,48		
С2Т-110	20ш 110кВ	МВТ ^ч	3,82		3,67		3,69		3,57		3,12		3,71		2,72		3,18		5,17		3,80		3,08		
С3Т-110	20ш 110кВ	МВТ ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Отключен
Ф-1-110кВ	20ш 110кВ	МВТ ^ч	10,37		10,07		9,67		9,54		9,21		9,42		8,76		12,54		15,18		12,53		12,12		
Ф-1-110кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	6,76		6,51		6,57		6,39		5,99		6,55		4,93		5,58		8,69		6,54		5,45		
Ф-1-110кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч																							
Ф-1-22 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	0,19		0,18		0,17		0,16		0,12		0,12		0,12		0,25		0,25		1,13		1,11		1,15
Ф-1-5 10кВ	10ш 10кВ	МВТ ^ч	1,49		1,41		1,32		1,23		1,30		1,53		1,76		2,03		2,19		2,23		2,26		0,32
Ф-1-7 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	0,48		0,48		0,48		0,44		0,41		0,44		0,50		0,66		0,70		0,72		0,76		0,74
Ф-1-8 10кВ	10ш 10кВ	МВТ ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ф-1-9 10кВ	10ш 10кВ	МВТ ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ф-1-13 10кВ	10ш 10кВ	МВТ ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ф-1-15 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	0,06		0,06		0,06		0,08		0,08		0,06		0,09		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
Ф-1-16 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	0,21		0,21		0,25		0,28		0,28		0,25		0,25		0,19		0,19		0,22		0,42		0,14
Ф-1-17 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	0,12		0,09		0,09		0,50		0,07		0,14		0,14		0,14		0,18		0,22		0,18		0,18
Ф-1-18 10кВ	10ш 10кВ	МВТ ^ч	0,57		0,57		0,50		0,46		0,60		0,59		0,57		0,98		0,98		3,23		0,96		0,59
Ф-1-18 10кВ	10ш 10кВ	МВТ ^ч	0,81		0,74		0,74		0,45		0,33		0,29		0,24		0,28		0,38		0,37		0,37		0,40
Ф-1-15 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	0,79		0,65		0,63		0,79		0,65		0,62		0,56		0,59		0,69		0,70		0,63		0,69
Ф-1-16 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	0,96		0,97		0,92		0,92		0,94		0,97		0,92		1,44		1,70		1,39		1,07		1,04
Ф-1-17 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	0,20		0,19		0,19		0,17		0,18		0,20		0,28		0,39		0,42		0,45		0,40		0,42
Ф-1-17 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	0,32		0,32		0,33		0,31		0,30		0,30		0,31		0,31		0,30		0,31		0,31		0,36
Ф-1-18 10кВ	20ш 10кВ	МВТ ^ч	1,28		1,26		1,03		0,87		0,95		1,11		1,25		1,32		1,29		1,09		1,00		1,35
Ф-1-18 10кВ	10ш 10кВ	МВТ ^ч	0,51		0,53		0,52		0,53		0,25		0,44		0,51		0,33		0,52		0,49		0,31		0,54
Ф-1-18 10кВ	10ш 10кВ	МВТ ^ч	1,32		1,19		1,03		0,93		0,86		0,80		0,42		0,92		2,43		2,19		0,49		0,47
Ф-1-26 10кВ	30ш 10кВ	МВТ ^ч	0,51		0,49		0,47		0,35		0,39		0,91		0,46		0,94		2,98		2,88		0,41		0,41
Ф-1-26 10кВ	30ш 10кВ	МВТ ^ч	2,74		2,73		2,86		3,01		2,79		2,76		2,66		0,72		0,84		1,46		2,76		0,15
Ф-1-29 10кВ	30ш 10кВ	МВТ ^ч	0,00		0,00		0,00		0,16		0,16		0,19		0,25		0,31		0,32		0,30		0,30		0,00
Ф-1-31 10кВ	40ш 10кВ	МВТ ^ч	0,29		0,30		0,29		0,28		0,27		0,26		0,11		0,46		0,64		0,56		0,54		0,45
Ф-1-32 10кВ	40ш 10кВ	МВТ ^ч	0,15		0,16		0,11		0,09		0,09		0,15		0,15		0,13		0,16		0,15		0,13		0,11
Ф-1-34 10кВ	40ш 10кВ	МВТ ^ч	0,48		0,46		0,21		0,16		0,15		0,16		0,15		0,27		0,37		0,24		0,26		0,16
Ф-1-36 10кВ	30ш 10кВ	МВТ ^ч	3,17		6,07		5,89		6,27		5,50		6,15		5,98		7,26		7,23		6,41		5,41		0,01
Ф-1-36 10кВ	40ш 10кВ	МВТ ^ч	0,90		0,86		0,74		0,60		0,83		0,73		0,44		2,65		2,70		1,78		1,35		1,37
Ф-1-36 10кВ	40ш 10кВ	МВТ ^ч	2,14		2,19		1,86		2,18		2,16		1,68		0,45		0,62		0,42		0,32		0,31		0,32
Ф-1-36 10кВ	30ш 10кВ	МВТ ^ч	2,50		2,46		2,36		2,30		2,28		1,98		1,82		1,78		1,58		1,64		1,62		1,55
Ф-1-36 10кВ	30ш 10кВ	МВТ ^ч	2,15		2,19		2,24		2,09		2,07		2,11		1,81		1,78		1,58		1,63		1,58		1,61

Наименование присоединения	Точка замера/текущая	Контроль измерения	Период замера																								Примечания		
			12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00		18:00 - 19:00		19:00 - 20:00		20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00				
			прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача	прям	отдача		прям	отдача
С-1Т-110	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч	5,45		5,85	0,79		1,72	6,31		2,48	7,06		8,18	1,63		8,45	7,58		8,06	3,15		7,83	1,70		7,87	6,01	
С-2Т-110	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Отключен
С-3Т-110	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч	8,82		9,48	1,40		10,22	3,06		11,44	4,32		8,42	10,45		10,45	12,24		14,63	5,41		12,65	3,00		12,80	9,75	
Ф-1-1 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч	0,00		1,11	1,12		1,14	1,13		1,13	1,09		1,11	1,09		1,13	1,25		1,24	6,59		1,24	0,22		1,06	4,91	
Ф-1-2 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,30	0,31		0,32	0,31		0,31	0,28		0,28	0,25		0,26	0,24		0,24	0,24		0,22	0,24		0,19	0,19	
Ф-1-22 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			2,31	2,29		2,29	2,18		2,18	2,12		2,12	2,13		2,23	2,37		2,37	2,34		2,34	2,05		1,73	2,05	
Ф-1-5 10кВ	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Ф-1-7 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Ф-1-8 10кВ	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Ф-1-8 10кВ	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,05	0,05	
Ф-1-9 10кВ	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,18	0,18		0,18	0,21		0,21	0,21		0,21	0,24		0,26	0,27		0,26	0,26		0,26	0,17		0,17	0,17	
Ф-1-9 10кВ	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,14	0,14		0,11	0,50		0,50	0,26		1,06	1,20		1,03	1,25		1,25	0,04		0,04	0,04		0,01	0,01	
Ф-1-13 10кВ	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,58	0,58		0,48	1,01		0,38	0,63		1,72	1,39		1,24	1,35		1,35	0,27		0,27	0,03		0,03	0,03	
Ф-1-13 10кВ	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,36	0,36		0,44	0,44		0,37	0,44		0,44	0,45		0,51	0,61		0,61	0,91		0,91	1,12		1,02	1,02	
Ф-1-15 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,63	0,62		0,69	0,62		0,62	0,64		0,74	0,77		0,75	0,99		0,99	0,81		0,81	1,01		0,99	0,99	
Ф-1-15 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			2,90	2,82		2,82	2,71		2,71	2,58		2,77	2,75		2,75	4,56		4,56	4,58		4,58	4,03		3,55	4,03	
Ф-1-16 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			1,01	0,99		1,09	1,13		1,13	1,12		1,12	1,27		1,58	1,38		1,38	1,06		1,06	1,03		0,99	1,03	
Ф-1-16 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,43	0,41		0,39	0,35		0,35	0,27		0,21	0,18		0,17	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18	
Ф-1-16 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,34	0,33		0,33	0,32		0,32	0,30		0,30	0,31		0,27	0,28		0,28	0,27		0,27	0,28		0,30	0,30	
Ф-1-17 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			1,38	1,27		1,52	1,50		1,50	1,57		1,53	1,56		1,58	1,64		1,64	1,58		1,58	1,47		1,47	1,64	
Ф-1-17 10кВ	2сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,50	0,44		0,45	0,43		0,43	0,31		0,32	0,37		0,44	0,36		0,36	0,44		0,44	0,40		0,40	0,54	
Ф-1-18 10кВ	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,47	0,47		0,64	1,31		1,31	0,30		1,11	1,69		1,36	1,36		1,36	0,05		0,05	0,05		0,05	0,04	
Ф-1-18 10кВ	1сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,45	0,39		0,64	1,51		1,51	0,58		1,82	2,57		2,20	1,63		1,63	0,44		0,44	0,26		0,26	0,26	
Ф-1-28 10кВ	3сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,35	1,13		1,66	2,23		2,23	0,70		1,53	1,56		1,56	2,81		2,81	2,30		2,30	2,81		1,04	2,81	
Ф-1-28 10кВ	3сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Ф-1-29 10кВ	3сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,32	0,32		0,29	0,26		0,26	0,28		0,28	0,13		0,21	0,26		0,26	0,27		0,27	0,29		0,24	0,24	
Ф-1-31 10кВ	4сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,63	0,64		0,66	0,66		0,66	0,54		0,56	0,09		0,34	0,47		0,47	0,43		0,43	0,36		0,36	0,36	
Ф-1-31 10кВ	4сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,17	0,16		0,14	0,14		0,14	0,13		0,14	0,09		0,13	0,16		0,16	0,15		0,15	0,12		0,10	0,16	
Ф-1-32 10кВ	4сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,42	0,42		0,20	0,35		0,35	0,23		0,39	0,16		0,32	0,42		0,42	0,32		0,32	0,16		0,16	0,16	
Ф-1-32 10кВ	4сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,71	1,44		1,96	2,63		2,63	0,92		1,74	0,95		1,85	3,72		3,72	2,58		2,58	3,22		3,22	3,35	
Ф-1-34 10кВ	4сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,00	1,47		3,39	3,84		3,84	0,00		0,31	0,31		0,37	1,83		1,83	6,41		6,41	6,41		6,41	7,19	
Ф-1-34 10кВ	4сш 10кВ	В	МВТ ^ч			1,30	1,28		1,24	1,24		1,24	1,23		1,38	2,37		3,37	2,47		2,47	2,71		2,71	2,08		2,08	2,08	
Ф-1-36 10кВ	3сш 10кВ	В	МВТ ^ч			0,31	0,30		0,29	1,50		1,50	0,31		1,07	1,18		1,38	2,07		2,07	1,83		1,83	2,21		2,21	1,83	
Ф-1-36 10кВ	3сш 10кВ	В	МВТ ^ч			1,56	1,64		1,62	1,49		1,49	1,27		1,66	1,83		2,13	2,46		2,46	2,14		2,14	2,16		1,46	1,46	

Главный энергетик

С.В. Фурсиков

С.В. Фурсиков



[illegible]

Ф-2-15 10кВ	Зщ-10	срф	0,733	0,724	0,71	0,687	0,679	0,668	0,566	0,621	0,637	0,634	0,63	0,627	0,632	0,634	0,633	0,618	0,627	0,543	0,443	0,44	0,442	0,451	0,453	0,445	0,418
		Р	0,46	0,43	0,42	0,40	0,35	0,35	0,46	0,56	0,65	0,75	0,75	0,76	0,72	0,72	0,70	0,60	0,67	0,54	0,22	0,19	0,21	0,21	0,20	0,22	0,18
		Q	0,35	0,33	0,34	0,36	0,35	0,33	0,36	0,42	0,46	0,45	0,44	0,45	0,42	0,42	0,39	0,42	0,39	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,22	0,23	
		А	32,1	31,3	30,4	28,6	25,2	25,4	32,9	47,0	54,3	54,2	54,9	52,3	52,1	50,6	43,4	48,0	38,9	15,7	14,0	15,0	14,9	14,4	15,6	12,7	12,2
Ф-2-16 10кВ	тщ-10	срф	0,794	0,769	0,815	0,806	0,991	0,933	0,733	0,652	0,648	0,582	0,586	0,598	0,624	0,655	0,697	0,63	0,727	1,046	1,148	1,07	1,026	1,055	1,012	1,282	
		Р	0,783	0,793	0,775	0,745	0,71	0,731	0,807	0,838	0,839	0,864	0,863	0,868	0,862	0,841	0,836	0,82	0,846	0,809	0,691	0,657	0,683	0,698	0,685	0,703	0,615
		Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ф-2-17 10кВ	тщ-10	срф	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,51	0,51	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	0,51	0,53	0,53	0,56	0,55	0,54	0,51	
		Р	0,99	0,96	0,95	0,97	0,97	0,96	0,97	0,89	0,90	0,94	0,96	0,88	0,87	0,86	0,85	0,86	0,92	0,91	0,95	0,99	1,01	1,01	0,92	0,90	
		Q	39,5	39,5	39,1	38,3	39,3	39,3	37,0	36,9	37,6	37,8	37,0	36,7	36,3	36,4	36,1	37,4	37,0	38,0	40,1	40,0	38,7	40,0	38,7	18,4	
		А	1,81	1,761	1,762	1,784	1,783	1,778	1,778	1,724	1,752	1,803	1,824	1,772	1,719	1,708	1,693	1,721	1,777	1,778	1,812	1,858	1,826	1,815	1,724	1,75	
Ф-2-18 10кВ	Зщ-10	срф	0,484	0,494	0,494	0,489	0,489	0,492	0,49	0,498	0,486	0,485	0,481	0,502	0,503	0,505	0,509	0,502	0,492	0,49	0,483	0,474	0,48	0,483	0,502	0,496	0,473
		Р	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25	0,23	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,26	0,27	0,26	
		Q	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,29	0,29	0,30	0,32	0,33	0,30	0,30	
		А	19,0	18,9	18,8	18,3	17,7	17,6	17,9	18,0	17,3	17,1	17,3	18,0	17,0	17,5	15,9	16,2	17,2	17,7	17,7	18,2	18,8	19,0	19,1	18,5	
Ф-2-19 10кВ	Зщ-10	срф	1,212	1,224	1,198	1,23	1,209	1,211	1,248	1,147	1,195	1,176	1,157	1,202	1,117	1,15	1,154	1,192	1,171	1,323	1,198	1,163	1,18	1,255	1,229	1,239	1,177
		Р	0,636	0,633	0,642	0,631	0,637	0,625	0,657	0,642	0,648	0,654	0,64	0,667	0,656	0,655	0,643	0,649	0,603	0,641	0,652	0,646	0,623	0,631	0,628	0,648	
		Q	1,67	0,93	1,29	1,09	0,93	0,79	0,93	0,98	1,04	0,98	0,96	0,50	0,75	0,92	0,99	1,06	1,10	1,02	1,10	1,07	0,90	0,93	1,00	1,10	1,09
		А	0,62	0,75	0,35	0,35	0,98	0,30	0,31	0,43	0,64	0,53	0,51	0,55	0,55	0,50	0,53	0,39	0,39	0,40	0,38	0,33	0,46	0,48	0,39	0,38	
Ф-2-20 10кВ	Зщ-10	срф	0,371	0,801	1,047	1,031	1,058	0,387	0,335	0,442	0,616	0,539	0,536	1,076	0,736	0,54	0,53	0,315	0,349	0,395	0,349	0,311	0,508	0,513	0,389	0,359	0,351
		Р	0,938	0,78	0,691	0,696	0,687	0,933	0,948	0,915	0,851	0,88	0,882	0,861	0,805	0,88	0,883	0,954	0,944	0,93	0,944	0,955	0,891	0,89	0,932	0,941	0,944
		Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ф-2-21 10кВ	тщ-10	срф	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ф-2-22 10кВ	тщ-10	срф	0,64	0,64	0,64	0,65	0,64	0,64	0,66	0,63	0,65	0,69	0,68	0,66	0,66	0,66	0,64	0,65	0,64	0,65	0,65	0,68	0,67	0,67	0,63	0,56	0,08
		Р	0,78	0,79	0,77	0,78	0,79	0,77	0,79	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,75	0,75	0,75	0,78	0,78	0,75	0,75	0,75	0,74	0,67	0,25	
		Q	46,3	46,5	46,5	47,0	46,5	46,3	47,4	45,7	47,2	50,1	48,8	47,8	47,3	46,4	47,0	46,7	48,8	48,5	48,0	48,6	45,4	40,5	3,5	5,6	
		А	1,216	1,223	1,201	1,218	1,218	1,205	1,196	1,19	1,146	1,078	1,137	1,121	1,114	1,162	1,153	1,199	1,154	1,163	1,128	1,112	1,181	1,205	3,22		
Ф-2-27 10кВ	4щ-10	срф	0,635	0,633	0,64	0,635	0,634	0,638	0,642	0,643	0,657	0,68	0,668	0,664	0,66	0,666	0,668	0,662	0,655	0,64	0,655	0,652	0,653	0,659	0,646	0,639	0,297
		Р	0,41	1,63	1,20	0,92	0,74	0,72	0,41	0,40	0,39	0,37	0,40	0,39	0,39	1,19	1,72	1,13	2,38	1,68	1,02	0,83	1,63	1,57	2,06	1,67	0,97
		Q	0,00	1,85	1,80	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		А	29,8	117,9	86,9	66,3	53,7	51,9	29,4	28,8	28,3	26,5	28,5	28,4	28,3	85,9	124,4	81,2	171,5	121,2	73,7	59,7	117,4	113,0	148,6	120,3	70,0
Ф-2-29 10кВ	Зщ-10	срф	1	0,662	0,566	0,999	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Р	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
		Q	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	
		А	3,6	3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	
Ф-2-31 10кВ	Зщ-10	срф	0,923	0,933	0,933	0,951	0,969	0,939	0,933	0,92	0,861	0,86	0,85	0,873	0,837	0,824	0,855	0,873	0,892	0,904	0,874	0,89	0,896	0,921	0,958		
		Р	0,735	0,731	0,731	0,725	0,718	0,729	0,731	0,736	0,758	0,782	0,753	0,753	0,767	0,772	0,761	0,76	0,753	0,746	0,742	0,753	0,747	0,745	0,736	0,722	
		Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

20 июня 2018 г.

[illegible]

Наименование присоединения	Точка замера/ техника фиксации присоединения	Контроль уменьш параметр	Единица измерения	Период замера																								Примечание		
				12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00		18:00 - 19:00		19:00 - 20:00		20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00				
				прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач	прим	отд/зач		прим	отд/зач
С1Т-110	10ш 110кВ	W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Отключен
С2Т-110	20ш 110кВ	W	МВт·ч	6,90		7,29		6,80		7,91		7,00		6,90		7,19		7,11		7,19		6,62		6,14		4,98				
		W	Мвар·ч	1,72		2,26		1,27		2,94		2,15		1,95		2,24		2,48		2,51		2,24		1,37						
		W	МВт·ч	4,30		4,53		4,23		4,90		4,34		4,30		4,18		4,42		4,46		4,12		3,81		3,12				
С3Т-110	20ш 110кВ	W	Мвар·ч	2,07		2,40		1,83		2,86		2,36		2,25		1,99		2,55		2,57		2,39		1,89		1,09				
Ф-2-5 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	4,26		4,30		4,40		4,53		4,16		4,23		4,30		4,31		4,27		4,23		4,16		4,16		4,16		
		W	Мвар·ч	1,59		1,62		1,50		1,61		1,48		1,51		1,60		1,58		1,57		1,57		1,57		1,50				
		W	МВт·ч	1,65		1,70		1,74		1,71		1,73		1,77		1,70		1,74		1,78		1,78		1,65		1,44		1,30		
Ф-2-7 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,55		0,56		0,56		0,56		0,56		0,55		0,55		0,52		0,50		0,47		0,46		0,46		0,46		
		W	МВт·ч	1,42		1,89		2,55		3,02		3,26		3,26		3,20		3,16		3,14		3,14		2,86		2,44		2,40		
		W	Мвар·ч	1,44		1,51		1,62		1,74		1,68		1,71		1,66		1,71		1,71		1,74		1,71		1,61		1,67		1,57
Ф-2-9 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	0,08		0,08		0,07		0,35		0,14		0,78		0,88		0,72		0,85		0,03		0,01		0,01		0,01		
		W	Мвар·ч	0,44		0,43		0,46		0,73		0,89		1,06		0,99		0,89		1,01		0,03		0,24		0,05		0,05		
		W	МВт·ч	0,04		0,04		0,04		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,02		0,02		0,02		0,02		
Ф-2-10 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		
		W	МВт·ч	2,17		2,17		2,15		2,09		2,03		2,04		2,28		2,18		2,15		2,15		1,68		1,55		1,55		
		W	Мвар·ч	2,72		2,71		2,69		2,74		2,84		2,97		2,91		2,83		2,97		2,80		2,91		2,53		2,23		2,23
Ф-2-13 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	1,59		1,59		1,53		1,53		1,59		1,31		1,02		1,04		1,04		1,02		1,01		0,86		1,01		
		W	Мвар·ч	1,93		1,94		2,02		1,94		2,02		2,06		2,08		2,10		2,06		2,01		2,01		2,04		2,04		1,67
		W	МВт·ч	0,72		0,70		0,60		0,67		0,54		0,54		0,19		0,21		0,21		0,20		0,20		0,21		0,18		0,18
Ф-2-15 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,47		0,46		0,42		0,42		0,39		0,23		0,22		0,22		0,21		0,21		0,21		0,22		0,22		0,23
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	Мвар·ч	0,50		0,50		0,50		0,52		0,51		0,56		0,53		0,54		0,55		0,55		0,54		0,51		0,51		0,26
Ф-2-17 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,86		0,85		0,86		0,86		0,91		0,95		0,99		1,01		1,01		0,92		0,92		0,90		0,90		0,48
		W	МВт·ч	0,24		0,24		0,22		0,22		0,24		0,25		0,25		0,25		0,26		0,26		0,26		0,26		0,27		0,26
		W	Мвар·ч	0,92		0,92		0,99		0,99		1,06		1,10		1,07		0,90		0,93		0,93		1,00		1,10		1,10		1,30
Ф-2-18 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,52		0,51		0,56		0,55		0,55		0,54		0,51		0,51		0,26
		W	Мвар·ч	0,86		0,85		0,86		0,86		0,91		0,95		0,99		1,01		1,01		0,92		0,92		0,90		0,90		0,48
		W	МВт·ч	0,24		0,24		0,22		0,22		0,24		0,25		0,25		0,25		0,26		0,26		0,26		0,26		0,27		0,26
Ф-2-19 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	0,92		0,92		0,99		0,99		1,06		1,10		1,02		0,90		0,93		0,93		1,00		1,10		1,10		1,30
		W	Мвар·ч	0,50		0,53		0,53		0,39		0,40		0,38		0,40		0,46		0,48		0,48		0,39		0,39		0,38		0,38
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ф-2-20 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	Мвар·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ф-2-21 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	Мвар·ч	0,66		0,66		0,64		0,65		0,65		0,68		0,67		0,67		0,75		0,67		0,63		0,56		0,08		0,08
Ф-2-23 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,74		0,75		0,78		0,75		0,78		0,78		0,78		0,76		0,75		0,75		0,74		0,67		0,25		0,25
		W	МВт·ч	1,19		1,19		1,13		1,13		1,13		1,02		0,83		0,83		1,57		1,57		2,06		1,67		1,67		1,67
		W	Мвар·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ф-2-27 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	Мвар·ч	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
Ф-2-29 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,05		0,05		0,05
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	Мвар·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ф-2-31 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	Мвар·ч	1,24		1,27		1,27		1,27		1,26		1,10		1,10		1,15		1,16		1,16		1,18		1,18		1,18		1,04
Ф-2-32 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч	1,46		1,48		1,38		1,48		1,49		1,30		1,19		1,40		1,40		1,40		1,45		1,46		1,46		1,20
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		W	Мвар·ч	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02
Ф-2-34 10кВ	10ш 10кВ	W	Мвар·ч																											

Главный энергетик

С.В.Фурсиков

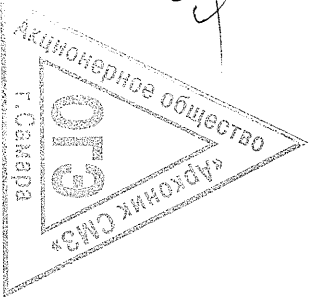


График
временного отключения потребления на 2017/2018 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 20 июня 2018 года

1-00																			
№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)													
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Самарские ПО																			
АО "Арконик СМЗ"																			
1	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф2-8	ОП	от 5 до 20 минут			2,23										
				Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					2,79										
				Ф2-29					0,05										
				Ф1-18					1,32										
				Ф2-11, Ф2-13					4,93										
				Ф2-5					5,83										
				Ф1-9					0,12										
				Ф2-9					0,08										
			Итого																
						до 5 минут													
						от 5 до 20 минут													
						от 20 до60 минут													
						Всего													
						Всего по ЛУ													

00-8

[illegible]

00-6

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику ¹	Время отключения	Очередь отращения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ЦО															
АО "Арконик СМЗ"															
I	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф2-8	ОП	от 5 до 20 минут			1,51						
				Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18				1,90							
				Ф2-29				0,05							
				Ф1-18				2,43							
				Ф2-11, Ф2-13				4,06							
				Ф2-5				4,48							
				Ф1-9				2,24							
		Ф2-9					1,88								
Итого															
						до 5 минут									
						от 5 до 20 минут									
						от 20 до60 минут									
						Всего									
						Всего по Д/У									

10-00

[illegible]

временного отключения потребления на 2017/2018 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 20 июня 2018 года

временного отключения потребления на 2017/2018 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 20 июня 2018 года

[illegible]

График

временного отключения потребления на 2017/2018 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Сааракское распределительные сети" на территории Сааракской области 20 Июня 2018 года

15-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь отключения, (МВт)														
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Самарское ПО																				
АО "Арконик СМЗ"																				
1	АО "Арконик СМЗ"	ЛПН-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	ОП	от 5 до 20 минут			2,55												
						Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18														
						Ф2-29	0,05													
						Ф1-18	0,64													
						Ф2-11, Ф2-13	3,67													
						Ф2-5	4,40													
						Ф1-9	0,11													
						Ф2-9	0,07													
									до 5 минут											
									от 5 до 20 минут											
						от 20 до60 минут														
						Всего														
						Всего по ЛУ														
Итого						13,23														

График

временного отклонения потребления на 2017/2018 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 20 июня 2018 года

19-00

[illegible]

График

временного отключения потребления на 2017/2018 г.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 20 июня 2018 года

20-00

[illegible]

23-00

[illegible]

График
временного отключения потребления на 2017/2018 гг.
по филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 20 июня 2018 года

24.00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь отключения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО															
АО "Арконик СМЗ"															
1	АО "Арконик СМЗ"	ТПЩ-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	ОП	от 5 до 20 минут			2,30							
			Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18				1,74								
			Ф2-29				0,05								
			Ф1-18				0,04								
			Ф2-11, Ф2-13				2,51								
			Ф2-5				4,16								
			Ф1-9				0,00								
			Ф2-9				0,01								
Итого					до 5 минут										
					от 5 до 20 минут			10,80							
					от 20 до60 минут										
					Всего										
					Всего по ДУ										

ИТОГО: 24 листа

Главный энергетик

С.В.Фурсиков

