

АО "Аржоник СМЗ"
ГПП-1 110/10 кВ

[illegible]

Ф-1-13	1сш-10	1	А	12,7	14,1	14,0	13,9	12,8	15,5	20,3	19,9	24,8	27,4	36,9	25,8	14,7	14,1	44,7	83,4	97,3	122,2	95,3	88,9	85,8	76,2	56,1	48,1	45,1
		1сш		2,369	2,338	2,304	2,349	2,296	2,200	1,631	1,697	1,514	1,445	1,104	1,413	2,001	2,048	0,803	0,514	0,508	0,479	0,575	0,608	0,612	0,627	0,739	0,731	0,763
		сшф		0,389	0,393	0,398	0,392	0,399	0,414	0,523	0,508	0,551	0,599	0,671	0,578	0,447	0,439	0,780	0,889	0,892	0,902	0,867	0,854	0,853	0,847	0,804	0,807	0,795
		Р	МВт	1,30	0,92	2,56	4,41	5,12	6,05	5,63	6,54	9,12	7,76	6,51	5,71	4,89	4,37	3,73	3,24	3,27	3,19	3,16	3,09	2,36	0,93	0,93	0,93	0,93
Ф-1-15	2сш-10	1	А	1,52	1,18	1,33	1,71	1,74	1,84	1,73	1,80	2,01	1,77	1,64	1,70	1,45	1,43	1,53	1,66	1,65	1,65	1,62	1,64	1,58	1,58	1,53	1,44	1,37
		1сш		72,2	51,0	142,0	245,1	284,2	336,1	312,7	363,4	506,7	431,0	361,4	317,4	271,7	242,9	207,5	179,8	181,7	181,7	178,1	177,4	175,5	171,7	131,1	51,6	51,4
		сшф		1,167	1,283	0,521	0,388	0,341	0,304	0,307	0,275	0,221	0,228	0,252	0,298	0,297	0,327	0,411	0,513	0,506	0,505	0,514	0,533	0,511	0,649	1,548	1,478	1,478
		Р	МВт	0,651	0,615	0,887	0,947	0,957	0,956	0,964	0,977	0,975	0,970	0,958	0,959	0,951	0,925	0,880	0,882	0,883	0,882	0,889	0,883	0,890	0,839	0,543	0,560	0,560
Ф-1-16	2сш-10	1	А	0,21	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,24	0,28	0,35	0,38	0,37	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,29	0,25	0,26	0,24	0,25	0,25	0,25
		1сш		11,9	13,4	13,4	13,2	12,2	12,1	13,4	15,4	19,3	21,3	20,6	20,1	20,3	20,6	20,6	19,8	19,2	16,2	13,9	14,7	13,5	13,7	14,0	13,9	13,8
		сшф		0,769	0,673	0,677	0,663	0,678	0,683	0,694	0,577	0,452	0,461	0,484	0,491	0,502	0,531	0,520	0,510	0,521	0,587	0,663	0,601	0,639	0,692	0,726	0,724	0,715
		Р	МВт	1,73	1,76	1,81	1,58	1,46	1,46	1,61	1,74	1,72	1,30	1,35	1,37	1,43	1,19	1,32	1,38	1,42	1,43	1,37	1,39	1,42	1,32	1,36	1,49	1,65
Ф-1-17	2сш-10	1	А	0,94	0,95	0,97	0,92	0,92	0,80	0,47	0,73	0,81	0,90	0,69	0,66	0,63	0,66	0,45	0,51	0,63	0,65	0,58	0,61	0,65	0,51	0,33	0,52	0,50
		1сш		96,4	97,6	100,8	87,6	81,2	81,0	89,2	96,5	95,5	72,3	75,0	76,0	79,7	86,3	73,1	76,9	78,7	79,6	76,1	77,1	78,9	73,1	75,6	82,7	91,4
		сшф		0,542	0,539	0,537	0,544	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546
		Р	МВт	0,07	0,46	0,47	0,36	0,47	0,49	0,07	0,06	0,04	0,04	0,15	0,91	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ф-1-18	1сш-10	1	А	4,1	77,3	73,1	67,5	62,1	66,8	78,7	88,8	103,8	114,5	120,4	123,2	123,3	126,6	125,7	124,0	124,9	123,0	119,8	119,3	121,2	128,6	131,2	116,5	95,0
		1сш		6,287	0,771	0,789	0,943	0,678	0,654	5,027	5,873	10,395	12,110	3,599	0,630	12,564	12,879	0,704	0,265	0,291	0,265	0,313	0,332	0,318	0,589	10,048	9,807	9,886
		сшф		0,157	0,792	0,785	0,728	0,828	0,837	0,195	0,168	0,096	0,082	0,288	0,846	0,079	0,077	0,818	0,967	0,960	0,967	0,954	0,949	0,953	0,882	0,099	0,101	0,109
		Р	МВт	1,06	2,76	2,98	1,71	2,52	2,75	2,89	2,49	0,99	0,96	0,59	0,57	0,55	0,48	0,80	2,82	3,30	3,42	2,98	3,31	2,83	2,85	3,35	2,84	0,97
Ф-1-26	3сш-10	1	А	58,7	153,2	165,4	95,2	140,2	152,6	160,8	188,3	54,7	53,1	32,8	26,2	18,1	89,0	156,4	183,6	190,0	165,7	184,1	157,3	158,5	169,7	185,9	158,0	54,0
		1сш		0,000	0,287	0,226	0,196	0,289	0,220	0,214	0,440	0,000	0,052	0,958	1,158	1,494	0,498	0,148	0,156	0,144	0,129	0,010	0,003	0,082	0,067	0,080	0,052	0,000
		сшф		1,000	0,961	0,975	0,968	0,977	0,978	0,915	1,000	0,999	0,722	0,653	0,559	0,895	0,989	0,988	0,990	0,992	1,000	0,997	0,998	0,997	0,998	0,997	0,999	1,000
		Р	МВт	0,16	0,15	0,16	0,15	0,14	0,14	0,15	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13	0,15	0,13	0,13	0,19	0,24	0,23	0,24
Ф-1-29	3сш-10	1	А	8,8	8,6	8,8	8,5	8,0	7,5	8,4	7,2	7,7	8,0	7,4	7,7	6,5	7,0	7,5	7,7	7,4	8,2	7,3	7,3	10,3	13,3	13,0	13,4	11,8
		1сш		1,701	1,575	1,609	1,625	1,572	1,640	1,583	1,667	1,787	1,757	1,582	1,584	1,586	1,666	1,624	1,549	1,660	1,646	1,566	1,678	1,674	1,902	1,755	1,877	1,842
		сшф		0,507	0,536	0,528	0,524	0,537	0,521	0,534	0,514	0,486	0,495	0,532	0,539	0,531	0,515	0,524	0,542	0,516	0,519	0,538	0,512	0,513	0,465	0,470	0,477	0,477
		Р	МВт	0,16	0,18	0,19	0,19	0,16	0,15	0,24	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,15	0,21	0,23	0,20	0,19	0,19	0,18	0,16	0,18	0,20	0,19	0,20	0,16
Ф-1-31	4сш-10	1	А	9,2	10,1	10,6	10,3	8,8	8,2	13,3	11,6	11,3	11,3	10,7	9,8	8,4	11,9	13,0	11,4	10,4	10,6	10,2	8,8	10,2	11,3	10,7	11,0	8,7
		1сш		1,314	1,787	1,929	1,904	1,882	2,178	1,601	0,884	1,954	1,974	1,697	1,428	1,190	2,153	2,061	2,120	2,086	2,156	2,701	1,617	2,070	2,071	2,115	2,078	1,536
		сшф		0,606	0,488	0,460	0,465	0,469	0,417	0,530	0,749	0,456	0,452	0,508	0,514	0,643	0,421	0,437	0,427	0,432	0,421	0,347	0,526	0,435	0,435	0,427	0,434	0,546
		Р	МВт	1,06	3,04	3,32	1,89	2,79	3,06	3,29	2,78	1,08	1,00	0,65	0,56	0,29	1,59	3,11	3,88	3,96	3,49	3,92	3,32	3,21	3,48	3,80	3,26	1,05
Ф-1-32	4сш-10	1	А	58,8	169,2	184,6	105,1	155,1	169,9	182,5	154,2	60,0	55,8	36,2	31,0	16,3	88,6	173,0	215,3	220,0	193,7	217,8	184,5	178,4	193,5	210,9	181,3	58,1
		1сш		0,321	0,467	0,315	0,324	0,496	0,380	0,299	0,444	0,000	0,053	0,812	0,871	1,543	0,955	0,239	0,251	0,189	0,285	0,210	0,210	0,282	0,186	0,206	0,227	0,234
		сшф		0,952	0,906	0,954	0,951	0,886	0,932	0,988	0,914	1,000	0,999	0,776	0,754	0,544	0,723	0,973	0,970	0,981	0,967	0,979	0,963	0,981	0,979	0,975	0,974	
		Р	МВт	0,65	0,87	1,13	1,67	1,90	1,70	1,70	1,28	2,01	1,91	1,80	1,57	1,40	1,52	1,23	1,10	1,12	1,14	1,03	0,87	1,03	1,25	2,09	1,73	0,88
Ф-1-34	4сш-10	1	А	35,9	48,2	63,0	92,8	105,5	94,7	94,6	71,2	111,5	106,3	99,8	87,1	78,0	84,3	68,4	61,0	62,3	63,4	57,4	48,5	57,2	69,7	116,1	96,0	49,0
		1сш		2,034	1,789	1,159	0,846	0,828	0,922	0,950	0,384	0,707	0,744	0,824	0,935	0,857	0,963	1,178	1,107	1,322	1,302	0,833	0,849	1,351	1,219	0,816	0,975	1,711
		сшф		0,441	0,492	0,653	0,764	0,770	0,735	0,861	0,934	0,817	0,802	0,772	0,731	0,759	0,720	0,647	0,670	0,603	0,609	0,768	0,762	0,585	0,634	0,775	0,716	0,505
		Р	МВт	0,57	0,81	0,81	0,74	0,75	0,62	0,39	0,69	0,65	0,73	0,72	0,53	0,74	0,76	0,75	0,72	0,75	0,72	0,75	0,66	0,47	0,69			

Ф-2-15	2сш-10	А	7,5	8,6	8,8	11,9	12,0	10,8	14,4	17,4	18,3	19,5	21,9	19,1	15,7	13,3	12,1	10,5	8,8	8,7	8,0	7,9	8,7	9,4	8,8	8,3
		1	1,095	0,921	0,927	0,705	0,576	0,738	0,612	0,513	0,501	0,491	0,449	0,510	0,604	0,593	0,660	0,665	0,748	0,872	0,899	0,988	1,020	0,960	0,880	1,027
	1сш-10	А	7,6	8,4	8,1	8,2	9,1	8,0	7,6	7,6	8,1	7,9	7,2	8,7	8,6	7,9	8,0	9,3	9,6	9,5	9,2	9,1	9,3	8,6	8,0	7,7
		1	1,682	1,964	1,881	1,831	1,949	1,806	1,689	1,634	1,544	1,507	1,521	1,710	1,533	1,501	1,671	2,023	1,972	1,976	1,900	2,007	1,972	1,808	1,617	1,680
Ф-2-17	2сш-10	А	0,511	0,454	0,469	0,479	0,457	0,485	0,510	0,522	0,544	0,553	0,549	0,505	0,546	0,554	0,514	0,443	0,452	0,452	0,468	0,446	0,452	0,484	0,526	0,509
		1	0,28	0,31	0,30	0,28	0,25	0,26	0,27	0,25	0,26	0,28	0,28	0,27	0,25	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,25
Ф-2-18	2сш-10	А	13,9	14,2	14,0	13,6	12,9	12,8	12,5	12,7	13,4	14,0	14,4	14,1	13,5	14,0	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,0	14,2	14,6	14,5	14,1
		1	1,107	1,202	1,181	1,138	1,089	1,146	1,182	1,080	1,072	1,117	1,085	1,082	1,008	1,032	1,060	1,008	1,012	1,040	1,022	1,021	1,016	1,095	1,162	1,058
Ф-2-19	2сш-10	А	1,40	1,30	1,40	1,30	0,81	0,81	1,14	1,24	1,29	1,14	1,29	1,18	1,26	1,06	1,15	1,28	1,29	1,21	1,16	1,22	1,23	1,02	1,17	1,28
		1	0,48	0,45	0,48	0,41	0,43	0,34	0,35	0,37	0,43	0,45	0,44	0,35	0,44	0,48	0,46	0,47	0,52	0,48	0,44	0,41	0,51	0,35	0,36	0,50
Ф-2-20	2сш-10	А	0,945	0,945	0,947	0,954	0,954	0,947	0,956	0,959	0,949	0,946	0,960	0,960	0,944	0,911	0,927	0,939	0,929	0,928	0,936	0,949	0,925	0,945	0,955	0,932
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ф-2-21	1сш-10	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ф-2-23	1сш-10	А	0,74	0,76	0,76	0,76	0,75	0,76	0,74	0,74	0,74	0,73	0,74	0,78	0,74	0,74	0,77	0,81	0,81	0,81	0,79	0,80	0,79	0,78	0,73	0,74
		1	0,71	0,75	0,76	0,73	0,71	0,74	0,71	0,70	0,68	0,68	0,69	0,69	0,68	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70	0,71	0,72	0,71	0,71	0,73
Ф-2-27	4сш-10	А	41,3	42,2	42,1	42,5	43,1	43,1	41,2	41,3	41,0	40,8	41,7	43,2	41,3	40,9	42,9	45,2	45,0	44,8	44,1	44,4	43,9	43,1	40,6	41,3
		1	0,962	0,966	1,002	0,951	0,944	0,950	0,964	0,941	0,923	0,920	0,918	0,884	0,910	0,936	0,891	0,850	0,866	0,866	0,885	0,891	0,907	0,920	0,969	0,984
Ф-2-29	3сш-10	А	1,98	1,79	2,18	1,62	2,21	1,75	1,55	2,02	1,59	1,10	0,41	0,26	0,30	0,52	0,27	0,23	0,34	0,31	0,37	0,20	0,26	0,40	0,44	0,26
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ф-2-31	3сш-10	А	0,831	0,828	0,836	0,835	0,825	0,819	0,850	0,798	0,739	0,742	0,733	0,746	0,724	0,726	0,724	0,713	0,742	0,740	0,764	0,787	0,792	0,787	0,788	0,810
		1	0,10	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19	0,20	0,18	0,18	0,17	0,15	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13
Ф-2-32	3сш-10	А	5,4	4,4	4,9	4,4	4,2	3,8	4,2	5,9	7,3	8,6	9,4	10,1	10,6	11,0	10,2	9,4	8,2	6,6	7,1	6,7	6,6	6,9	6,8	7,3
		1	0,958	0,951	0,963	0,952	0,950	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959
Ф-2-34	4сш-10	А	1,58	1,52	1,52	1,39	1,41	1,42	1,43	1,41	1,41	1,41	1,41	1,42	1,42	1,49	1,52	1,52	1,53	1,52	1,52	1,52	1,52	1,53	1,53	1,54
		1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Положение РПН-10 С1Т	Положение РПН-10 С1Т	А	3,667	3,750	3,365	3,667	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365
		1	0,263	0,258	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263
Положение РПН-10 С3Т	Положение РПН-10 С3Т	А	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Главный энергетик

С.В. Фурсиков




17 июня 2020 г.

Наименование присоединения		Точка замера/тепловая функция	Контроль параметров	Единица измерения		00:00 - 01:00		01:00 - 02:00		02:00 - 03:00		03:00 - 04:00		04:00 - 05:00		05:00 - 06:00		06:00 - 07:00		07:00 - 08:00		08:00 - 09:00		09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00		Примечание	
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача		
С1Т-110	10кВ 110кВ	W	МВТ ^ч	5,70		6,81		7,75		7,72		8,39		8,32		9,39		10,97		10,00		9,44		9,60		8,43		8,43			
С2Т-110	20кВ 110кВ	W	МагВ ^ч	2,30		2,51		2,96		2,93		2,68		2,39		2,57		2,79		2,49		2,55		3,34		2,51		2,51			
		W	МВТ ^ч	4,38		5,19		5,89		6,21		6,38		6,32		7,13		8,30		7,57		7,21		7,33		6,45		6,45			
С3Т-110	20кВ 110кВ	W	МагВ ^ч	5,80		5,97		6,40		6,23		6,03		5,89		5,99		6,23		5,97		5,79		6,38		5,80		5,80			
		W	МВТ ^ч	7,78		8,57		8,23		8,52		8,88		7,29		8,88		5,17		4,93		4,09		3,63		2,83		2,83			
Ф-1-1 10кВ	20кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	4,64		3,97		1,95		4,03		4,09		3,41		3,15		0,00		0,35		4,23		4,07		4,07		3,29			
		W	МВТ ^ч	0,79		0,75		0,70		0,62		0,62		0,75		0,27		0,95		1,05		1,09		1,16		1,17		1,17			
Ф-1-22 10кВ	20кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,12		0,11		0,10		0,09		0,09		0,11		0,27		0,27		0,27		0,31		0,24		0,38		0,35		0,25	
		W	МВТ ^ч	1,39		1,32		1,21		1,12		1,20		1,42		1,87		1,60		1,82		2,06		2,17		2,17		2,22		2,22	
Ф-1-5 10кВ	10кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,35		0,37		0,34		0,32		0,32		0,34		0,34		0,37		0,45		0,51		0,55		0,55		0,57		0,57	
		W	МВТ ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-1-7 10кВ	20кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,00		0,00		0,00	
		W	МВТ ^ч	3,44		3,82		3,76		3,51		3,76		3,91		3,61		3,55		3,52		3,38		3,24		3,24		3,25		3,07	
Ф-1-8 10кВ	10кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	1,62		1,68		1,64		1,57		1,54		1,69		1,66		1,66		1,61		1,46		1,46		1,41		1,40		1,39	
		W	МВТ ^ч	0,34		0,34		0,35		0,34		0,34		0,34		0,34		0,34		0,34		0,31		0,31		0,34		0,34		0,34	
Ф-1-9 10кВ	10кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,73		0,72		0,73		0,72		0,70		0,70		0,66		0,66		0,53		0,56		0,65		0,68		0,65		0,65	
		W	МВТ ^ч	0,14		0,10		0,43		0,15		0,42		0,42		0,07		0,43		0,07		0,07		0,07		0,05		0,55		0,53	
Ф-1-13 10кВ	10кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,44		0,37		0,75		0,37		0,76		0,34		0,34		0,34		0,34		0,33		0,33		0,14		0,82		0,81	
		W	МВТ ^ч	0,25		0,25		0,25		0,23		0,28		0,28		0,28		0,37		0,36		0,49		0,49		0,66		0,46		0,27	
Ф-1-15 10кВ	20кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,59		0,58		0,59		0,59		0,61		0,60		0,60		0,61		0,68		0,65		0,71		0,69		0,66		0,66	
		W	МВТ ^ч	0,92		2,56		4,41		5,12		6,05		5,63		6,54		6,54		9,12		7,76		6,51		5,71		5,71		4,89	
Ф-1-16 10кВ	20кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	1,18		1,33		1,71		1,74		1,84		1,73		1,80		1,80		2,01		2,01		1,77		1,64		1,70		1,45	
		W	МВТ ^ч	0,24		0,24		0,24		0,22		0,22		0,24		0,24		0,29		0,35		0,38		0,38		0,37		0,36		0,37	
Ф-1-17 10кВ	20кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,16		0,16		0,16		0,15		0,15		0,17		0,16		0,16		0,16		0,18		0,18		0,18		0,18		0,18	
		W	МВТ ^ч	1,76		1,81		1,58		1,46		1,46		1,61		1,61		1,74		1,72		1,72		1,35		1,37		1,37		1,43	
Ф-1-18 10кВ	10кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,95		0,97		0,92		0,80		0,80		0,73		0,73		0,81		0,90		0,89		0,66		0,66		0,63		0,66	
		W	МВТ ^ч	0,46		0,47		0,36		0,47		0,49		0,07		0,07		0,06		0,04		0,04		0,51		0,15		0,91		0,05	
Ф-1-26 10кВ	30кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	2,76		2,98		1,71		2,52		2,75		2,89		2,49		0,99		0,96		0,96		0,57		0,57		0,47		0,57	
		W	МВТ ^ч	0,79		0,67		0,34		0,65		0,61		0,62		1,10		1,10		0,00		0,05		0,05		0,57		0,48		0,55	
Ф-1-29 10кВ	30кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,15		0,16		0,15		0,14		0,14		0,14		0,13		0,14		0,14		0,14		0,14		0,13		0,12		0,12	
		W	МВТ ^ч	0,24		0,26		0,24		0,25		0,22		0,24		0,24		0,22		0,22		0,25		0,25		0,21		0,21		0,21	
Ф-1-31 10кВ	40кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,18		0,19		0,19		0,16		0,15		0,24		0,21		0,20		0,20		0,20		0,20		0,19		0,19		0,19	
		W	МВТ ^ч	0,32		0,37		0,35		0,30		0,32		0,38		0,38		0,19		0,40		0,40		0,33		0,33		0,18		0,18	
Ф-1-32 10кВ	40кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	3,04		3,32		1,89		2,79		3,06		3,29		2,78		1,08		1,08		0,00		0,05		0,53		0,56		0,56	
		W	МВТ ^ч	1,42		1,05		0,61		1,38		1,19		0,98		1,70		1,23		2,01		1,91		1,42		1,80		1,47		1,40	
Ф-1-34 10кВ	40кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,87		1,13		1,67		1,90		1,70		1,70		1,28		1,42		1,42		1,42		1,42		1,42		1,42		1,40	
		W	МВТ ^ч	1,54		1,31		1,41		1,57		1,57		1,57		1,57		0,39		0,69		0,65		0,73		0,73		0,72		0,53	
Ф-1-36 10кВ	30кВ 10кВ	W	МагВ ^ч	0,81		0,81		0,74		0,81		0,75		0,75		0,62		0,62		0,39		0,69		1,10		1,10		1,10		0,79	
		W	МВТ ^ч	1,26		1,26		1,18		1,15				1,18		0,98		0,69		1,19		1,19		1,10		1,10		1,10		0,79	

Наименование присоединения	Годы длительность	Контроль улицы параметр	Единица измерения	Период замера																								Примечание
				12.00 - 13.00	13.00 - 14.00	14.00 - 15.00	15.00 - 16.00	16.00 - 17.00	17.00 - 18.00	18.00 - 19.00	19.00 - 20.00	20.00 - 21.00	21.00 - 22.00	22.00 - 23.00	23.00 - 24.00													
С1Т-110	10ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 7,79	отдача 8,50	прием 10,41	отдача 10,40	прием 10,40	отдача 10,63	прием 9,72	отдача 9,65	прием 9,27	отдача 9,19	прием 8,97	отдача 8,94	прием 8,90	отдача 8,88	прием 8,81	отдача 8,81	прием 8,81	отдача 8,81	прием 8,81	отдача 8,81	прием 8,81	отдача 8,81	прием 8,81	отдача 8,81	
С2Т-110	20ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 5,93	отдача 6,41	прием 7,82	отдача 7,80	прием 7,89	отдача 7,99	прием 7,29	отдача 7,27	прием 7,56	отдача 7,56	прием 7,56	отдача 7,56	прием 7,56	отдача 7,56	прием 7,56	отдача 7,56	прием 7,56	отдача 7,56	прием 7,56	отдача 7,56	прием 7,56	отдача 7,56	прием 7,56	отдача 7,56	
С3Т-110	20ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 5,76	отдача 6,18	прием 9,35	отдача 9,35	прием 9,52	отдача 9,52	прием 9,23	отдача 9,23	прием 9,23	отдача 9,23	прием 9,23	отдача 9,23	прием 9,23	отдача 9,23	прием 9,23	отдача 9,23	прием 9,23	отдача 9,23	прием 9,23	отдача 9,23	прием 9,23	отдача 9,23	прием 9,23	отдача 9,23	
Ф-1-1 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 4,46	отдача 2,86	прием 3,61	отдача 3,61	прием 3,58	отдача 3,33	прием 2,63	отдача 1,74	прием 3,14	отдача 3,14	прием 3,14	отдача 3,14	прием 3,14	отдача 3,14	прием 3,14	отдача 3,14	прием 3,14	отдача 3,14	прием 3,14	отдача 3,14	прием 3,14	отдача 3,14	прием 3,14	отдача 3,14	
Ф-1-1 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,34	отдача 0,38	прием 0,25	отдача 0,25	прием 0,26	отдача 0,35	прием 0,18	отдача 0,18	прием 0,18	отдача 0,18	прием 0,18	отдача 0,18	прием 0,18	отдача 0,18	прием 0,18	отдача 0,18	прием 0,18	отдача 0,18	прием 0,18	отдача 0,18	прием 0,18	отдача 0,18	прием 0,18	отдача 0,18	
Ф-1-22 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 2,28	отдача 2,26	прием 2,23	отдача 2,23	прием 2,25	отдача 2,25	прием 2,16	отдача 2,16	прием 2,16	отдача 2,16	прием 2,16	отдача 2,16	прием 2,16	отдача 2,16	прием 2,16	отдача 2,16	прием 2,16	отдача 2,16	прием 2,16	отдача 2,16	прием 2,16	отдача 2,16	прием 2,16	отдача 2,16	
Ф-1-5 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	прием 0,00	отдача 0,00	
Ф-1-7 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 3,05	отдача 3,05	прием 3,07	отдача 3,07	прием 3,05	отдача 3,05	прием 2,90	отдача 2,90	прием 2,75	отдача 2,75	прием 2,75	отдача 2,75	прием 2,75	отдача 2,75	прием 2,75	отдача 2,75	прием 2,75	отдача 2,75	прием 2,75	отдача 2,75	прием 2,75	отдача 2,75	прием 2,75	отдача 2,75	
Ф-1-8 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 1,41	отдача 1,38	прием 1,43	отдача 1,43	прием 1,45	отдача 1,45	прием 1,47	отдача 1,47	прием 1,49	отдача 1,49	прием 1,51	отдача 1,51	прием 1,51	отдача 1,51	прием 1,51	отдача 1,51	прием 1,51	отдача 1,51	прием 1,51	отдача 1,51	прием 1,51	отдача 1,51	прием 1,51	отдача 1,51	
Ф-1-8 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	прием 0,34	отдача 0,34	
Ф-1-9 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,65	отдача 0,69	прием 0,72	отдача 0,72	прием 0,71	отдача 0,72	прием 0,71	отдача 0,71	прием 0,73	отдача 0,73	прием 0,77	отдача 0,77	прием 0,77	отдача 0,77	прием 0,77	отдача 0,77	прием 0,77	отдача 0,77	прием 0,77	отдача 0,77	прием 0,77	отдача 0,77	прием 0,77	отдача 0,77	
Ф-1-9 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,04	отдача 0,45	прием 2,35	отдача 2,16	прием 2,16	отдача 2,16	прием 1,90	отдача 2,18	прием 2,18	отдача 2,18	прием 2,18	отдача 2,18	прием 2,18	отдача 2,18	прием 2,18	отдача 2,18	прием 2,18	отдача 2,18	прием 2,18	отдача 2,18	прием 2,18	отдача 2,18	прием 2,18	отдача 2,18	
Ф-1-13 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,25	отдача 0,80	прием 1,50	отдача 1,75	прием 1,75	отдача 2,20	прием 1,72	отдача 1,60	прием 1,60	отдача 1,60	прием 1,60	отдача 1,60	прием 1,60	отдача 1,60	прием 1,60	отдача 1,60	прием 1,60	отдача 1,60	прием 1,60	отдача 1,60	прием 1,60	отдача 1,60	прием 1,60	отдача 1,60	
Ф-1-15 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 4,37	отдача 3,73	прием 3,24	отдача 3,27	прием 3,27	отдача 3,27	прием 3,21	отдача 3,21	прием 3,16	отдача 3,16	прием 3,16	отдача 3,16	прием 3,16	отдача 3,16	прием 3,16	отдача 3,16	прием 3,16	отдача 3,16	прием 3,16	отдача 3,16	прием 3,16	отдача 3,16	прием 3,16	отдача 3,16	
Ф-1-16 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,37	отдача 0,37	прием 0,36	отдача 0,35	прием 0,35	отдача 0,35	прием 0,29	отдача 0,29	прием 0,29	отдача 0,29	прием 0,29	отдача 0,29	прием 0,29	отдача 0,29	прием 0,29	отдача 0,29	прием 0,29	отдача 0,29	прием 0,29	отдача 0,29	прием 0,29	отдача 0,29	прием 0,29	отдача 0,29	
Ф-1-17 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 1,19	отдача 1,32	прием 1,38	отдача 1,42	прием 1,42	отдача 1,43	прием 1,37	отдача 1,39	прием 1,42	отдача 1,42	прием 1,42	отдача 1,42	прием 1,42	отдача 1,42	прием 1,42	отдача 1,42	прием 1,42	отдача 1,42	прием 1,42	отдача 1,42	прием 1,42	отдача 1,42	прием 1,42	отдача 1,42	
Ф-1-18 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,45	отдача 0,51	прием 0,63	отдача 0,65	прием 0,65	отдача 0,65	прием 0,61	отдача 0,65	прием 0,65	отдача 0,65	прием 0,65	отдача 0,65	прием 0,65	отдача 0,65	прием 0,65	отдача 0,65	прием 0,65	отдача 0,65	прием 0,65	отдача 0,65	прием 0,65	отдача 0,65	прием 0,65	отдача 0,65	
Ф-1-18 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,05	отдача 0,85	прием 2,14	отдача 2,04	прием 2,04	отдача 2,19	прием 1,80	отдача 1,69	прием 1,69	отдача 1,69	прием 1,69	отдача 1,69	прием 1,69	отдача 1,69	прием 1,69	отдача 1,69	прием 1,69	отдача 1,69	прием 1,69	отдача 1,69	прием 1,69	отдача 1,69	прием 1,69	отдача 1,69	
Ф-1-26 10кВ	30ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 1,60	отдача 2,82	прием 3,30	отдача 3,42	прием 3,42	отдача 2,98	прием 3,31	отдача 2,83	прием 2,83	отдача 2,83	прием 2,83	отдача 2,83	прием 2,83	отдача 2,83	прием 2,83	отдача 2,83	прием 2,83	отдача 2,83	прием 2,83	отдача 2,83	прием 2,83	отдача 2,83	прием 2,83	отдача 2,83	
Ф-1-29 10кВ	30ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,80	отдача 0,13	прием 0,14	отдача 0,13	прием 0,14	отдача 0,13	прием 0,13	отдача 0,13	прием 0,13	отдача 0,13	прием 0,13	отдача 0,13	прием 0,13	отдача 0,13	прием 0,13	отдача 0,13	прием 0,13	отдача 0,13	прием 0,13	отдача 0,13	прием 0,13	отдача 0,13	прием 0,13	отдача 0,13	
Ф-1-31 10кВ	40ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 0,21	отдача 0,21	прием 0,20	отдача 0,19	прием 0,19	отдача 0,19	прием 0,18	отдача 0,16	прием 0,16	отдача 0,16	прием 0,16	отдача 0,16	прием 0,16	отдача 0,16	прием 0,16	отдача 0,16	прием 0,16	отдача 0,16	прием 0,16	отдача 0,16	прием 0,16	отдача 0,16	прием 0,16	отдача 0,16	
Ф-1-32 10кВ	40ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 1,59	отдача 3,11	прием 3,88	отдача 3,96	прием 3,96	отдача 3,49	прием 3,92	отдача 3,32	прием 3,32	отдача 3,32	прием 3,32	отдача 3,32	прием 3,32	отдача 3,32	прием 3,32	отдача 3,32	прием 3,32	отдача 3,32	прием 3,32	отдача 3,32	прием 3,32	отдача 3,32	прием 3,32	отдача 3,32	
Ф-1-34 10кВ	40ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 1,52	отдача 1,52	прием 1,10	отдача 1,12	прием 1,12	отдача 1,14	прием 1,03	отдача 0,87	прием 0,87	отдача 0,87	прием 0,87	отдача 0,87	прием 0,87	отдача 0,87	прием 0,87	отдача 0,87	прием 0,87	отдача 0,87	прием 0,87	отдача 0,87	прием 0,87	отдача 0,87	прием 0,87	отдача 0,87	
Ф-1-36 10кВ	30ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 1,46	отдача 0,74	прием 1,22	отдача 0,72	прием 1,22	отдача 0,75	прием 0,86	отдача 0,47	прием 0,47	отдача 0,47	прием 0,47	отдача 0,47	прием 0,47	отдача 0,47	прием 0,47	отдача 0,47	прием 0,47	отдача 0,47	прием 0,47	отдача 0,47	прием 0,47	отдача 0,47	прием 0,47	отдача 0,47	
Ф-1-36 10кВ	30ш 10кВ	W	МВт·ч	прием 1,11	отдача 1,17	прием 1,15	отдача 1,12	прием 1,12	отдача 1,16	прием 0,92	отдача 0,74	прием 0,74	отдача 0,74	прием 0,74	отдача 0,74	прием 0,74	отдача 0,74	прием 0,74	отдача 0,74	прием 0,74	отдача 0,74	прием 0,74	отдача 0,74	прием 0,74	отдача 0,74	прием 0,74	отдача 0,74	

Главный энергетик

С. В. Фурсиков

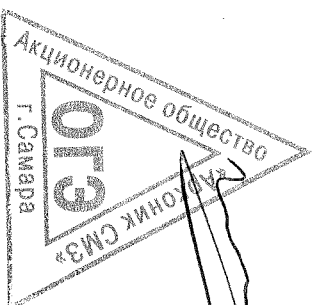

17 июня 2020 г.


Период замера

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация присоединения	Контроль уемый параметр	Единица измерения	Период замера																								Примечание
				00:00 - 01:00		01:00 - 02:00		02:00 - 03:00		03:00 - 04:00		04:00 - 05:00		05:00 - 06:00		06:00 - 07:00		07:00 - 08:00		08:00 - 09:00		09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00		
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	
C1T-110	2су 110кВ	W	МВт ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		отключен
C2T-110	2су 110кВ	Var	Мвар ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	МВт ^ч	9,37	9,41	8,98		8,65		8,63		8,60		9,23		9,00		8,81		8,40		8,40		8,69		8,48		
C3T-110	1су 110кВ	Var	Мвар ^ч	4,20	4,60	3,69		4,22		4,09		3,44		3,95		3,32		3,02		2,75		3,29		3,31		3,31		
		W	МВт ^ч	5,69	5,71	5,45		5,25		5,23		5,22		5,60		5,46		5,35		5,12		5,29		5,16		5,16		
Ф-2-5 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	2,73	2,96	2,54		2,73		2,65		2,26		2,56		2,18		1,99		1,84		2,18		2,18		2,18		
		W	МВт ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-2-7 10кВ	1су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	МВт ^ч	0,95	0,89	0,87		0,85		0,87		0,91		1,12		1,21		1,34		1,40		1,40		1,43		1,45		
Ф-2-8 10кВ	1су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,30	0,29	0,28		0,32		0,27		0,27		0,33		0,36		0,37		0,36		0,36		0,36		0,37		
		W	МВт ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-2-9 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	МВт ^ч	0,23	0,24	0,17		0,24		0,13		0,13		0,13		0,14		0,12		0,12		0,14		0,14		0,14		
Ф-2-10 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,66	0,68	0,58		0,57		0,57		0,58		0,58		0,55		0,54		0,54		0,53		0,53		0,53		
		W	МВт ^ч	0,02	0,02	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,03		0,03		0,03		0,03		0,02		
Ф-2-11 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,02	0,02	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		
		W	МВт ^ч	2,02	2,03	1,85		1,80		2,05		1,84		2,05		1,84		1,67		1,65		1,68		1,68		1,66		
Ф-2-13 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	5,38	5,39	4,98		5,12		4,98		5,33		5,16		4,79		4,62		4,66		4,56		4,75		4,56		
		W	МВт ^ч	1,56	1,55	1,51		1,42		1,29		1,42		1,29		1,40		0,96		0,97		1,08		0,99		0,89		
Ф-2-15 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	1,60	1,60	1,60		1,59		1,59		1,56		1,47		1,40		1,31		1,29		1,31		1,27		1,32		
		W	МВт ^ч	0,15	0,16	0,21		0,22		0,21		0,22		0,19		0,26		0,31		0,33		0,33		0,39		0,34		
Ф-2-16 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,15	0,15	0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,16		0,16		0,16		0,17		0,18		0,18		
		W	МВт ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-2-17 10кВ	1су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	МВт ^ч	0,15	0,15	0,15		0,15		0,27		0,32		0,26		0,23		0,23		0,22		0,23		0,22		0,22		
Ф-2-18 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,30	0,32	0,27		0,27		0,27		0,26		0,26		0,26		0,23		0,22		0,24		0,25		0,24		
		W	МВт ^ч	0,26	0,25	0,25		0,24		0,24		0,23		0,23		0,22		0,22		0,24		0,26		0,25		0,25		
Ф-2-19 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,31	0,30	0,30		0,28		0,28		0,26		0,27		0,25		0,26		0,27		0,28		0,28		0,28		
		W	МВт ^ч	1,30	1,40	1,30		0,81		1,40		1,00		1,14		1,24		1,30		1,30		1,22		1,29		1,18		
Ф-2-20 10кВ	2су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,45	0,48	0,41		0,48		0,41		0,34		0,35		0,37		0,43		0,45		0,45		0,44		0,44		
		W	МВт ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-2-21 10кВ	1су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	МВт ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-2-23 10кВ	1су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	МВт ^ч	0,76	0,76	0,76		0,76		0,78		0,74		0,74		0,74		0,74		0,74		0,74		0,73		0,74		
Ф-2-27 10кВ	4су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	МВт ^ч	1,79	2,18	1,62		2,21		1,75		1,55		2,02		1,59		1,59		1,10		0,41		0,26		0,30		
Ф-2-29 10кВ	3су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	Мвар ^ч	0,04	0,04	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		
Ф-2-31 10кВ	3су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,03	0,03	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		
		W	Мвар ^ч	0,08	0,09	0,08		0,08		0,08		0,07		0,08		0,11		0,13		0,13		0,15		0,17		0,18		
Ф-2-32 10кВ	3су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,03	0,02	0,03		0,02		0,03		0,02		0,02		0,02		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		
		W	Мвар ^ч	1,52	1,52	1,39		1,41		1,42		1,43		1,43		1,41		1,41		1,41		1,41		1,42		1,42		
Ф-2-34 10кВ	4су 10кВ	Var	Мвар ^ч	1,59	1,60	1,50		1,50		1,54		1,54		1,54		1,49		1,45		1,46		1,49		1,49		1,50		
		W	МВт ^ч	0,004	0,004	0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		
Ф-2-34 10кВ	4су 10кВ	Var	Мвар ^ч	0,01	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		

Наименование присоединения	Точка замера/тепловая диссипация присоединения	Контроль уеийи параметр	Единица измерения	Период замера																								Примечание		
				12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00		18:00 - 19:00		19:00 - 20:00		20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00				
				прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача		прим	отдача
С1Т-110	1сш 10кВ	W	МВт ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		отключен
		Var	Мвар ^ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
С2Т-110	2сш 10кВ	W	МВт ^ч	8,22		8,62		10,49		10,67		10,55		10,92		11,08		10,50		10,22		8,98		8,90		8,63		0,00		
С3Т-110	2сш 110кВ	W	МВт ^ч	2,78		3,38		6,06		6,02		5,85		5,70		6,05		5,43		5,12		3,33		3,66		3,53		8,63		
		Var	МВР ^ч	5,01		5,25		6,38		6,49		6,42		6,65		6,75		6,39		6,22		5,46		5,41		5,24		0,00		
		Var	Маар ^ч	1,86		2,23		3,87		3,85		3,76		3,66		3,88		3,49		3,31		2,21		2,41		5,24		2,33		
Ф-2-5 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-7 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		1,48		1,39		1,45		1,47		1,52		1,53		1,50		1,54		1,54		1,47		1,30		1,13		0,00	
		Var	Маар ^ч		0,39		0,37		0,39		0,39		0,40		0,41		0,41		0,41		0,39		0,38		0,37		0,35		0,00	
Ф-2-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Маар ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-9 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,07		0,61		3,26		2,92		2,98		2,58		2,95		2,06		1,68		0,13		0,13		0,13		0,64	
		Var	МВР ^ч		0,30		1,18		4,83		4,51		4,65		3,92		4,65		3,37		2,06		0,13		0,13		0,13		0,64	
Ф-2-10 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,02		0,02		0,03		0,03		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
		Var	МВР ^ч		0,01		0,01		0,02		0,01		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
Ф-2-11 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		1,93		2,19		2,39		2,35		2,35		2,35		2,31		2,34		2,40		2,20		1,85		1,85		1,85	
		Var	Маар ^ч		4,90		5,25		5,42		5,40		5,44		5,48		5,50		5,60		5,81		5,79		5,50		5,45		5,45	
Ф-2-13 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,91		0,92		0,93		0,98		0,93		0,98		1,01		1,11		1,46		1,31		1,64		1,69		1,64	
		Var	МВР ^ч		0,26		0,24		0,22		0,19		0,16		0,16		0,14		0,14		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15	
Ф-2-15 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,16		0,16		0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15	
		Var	Мвар ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-16 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Маар ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-17 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,14		0,15		0,17		0,17		0,17		0,17		0,16		0,17		0,15		0,14		0,14		0,14		0,14	
		Var	МВР ^ч		0,22		0,25		0,26		0,34		0,34		0,31		0,33		0,33		0,28		0,23		0,23		0,24		0,24	
Ф-2-18 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,25		0,26		0,25		0,25		0,25		0,25		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26		0,27		0,25	
		Var	Мвар ^ч		0,26		0,27		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26		0,28		0,28		0,28		0,28		0,27		0,27	
Ф-2-19 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		1,06		1,15		1,28		1,29		1,21		1,16		1,22		1,23		1,02		1,17		1,28		1,29		1,29	
		Var	Мвар ^ч		0,48		0,46		0,47		0,52		0,48		0,44		0,41		0,51		0,35		0,36		0,50		0,50		0,50	
Ф-2-20 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Маар ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-21 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-23 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,74		0,77		0,81		0,81		0,81		0,79		0,80		0,79		0,78		0,73		0,74		0,74		0,74	
		Var	Мвар ^ч		0,69		0,69		0,69		0,70		0,70		0,70		0,71		0,72		0,71		0,71		0,71		0,74		0,73	
Ф-2-27 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,52		0,27		0,23		0,34		0,31		0,37		0,20		0,26		0,40		0,44		0,40		0,26		0,26	
		Var	МВР ^ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-29 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04	
		Var	Маар ^ч		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03	
Ф-2-31 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		0,20		0,18		0,18		0,17		0,15		0,12		0,13		0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		0,13	
		Var	Маар ^ч		0,05		0,05		0,05		0,04		0,04		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03	
Ф-2-32 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт ^ч		1,49		1,52		1,52		1,53		1,52		1,52		1,52		1,52		1,53		1,53		1,53		1,54		1,54	
		Var	МВР ^ч		1,55		1,58		1,58		1,58		1,58		1,59		1,61		1,62		1,62		1,64		1,66		1,66		1,66	
Ф-2-34 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР ^ч		0,004		0,004		0,003		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004	
		Var	Маар ^ч		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01	

Главный энергетик

С.В.Фурсиков

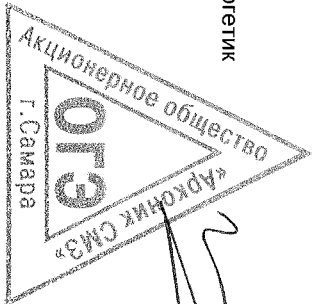

Почасовые мощности фидеров Арконик СМЗ графика ГВО за 17 июня 2020 года, МВт

ТСО	Подстанция	РУ	Фидер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
АО "Арконик СМЗ"	ТПП-1, 2 АО "Арконик СМЗ"	10 кВ	Ф1-36; Ф2-10; Ф2-18	1,06	1,05	0,99	0,97	0,98	0,85	0,63	0,93	0,91	1,00	0,98	0,79	0,99	1,02	1,01	0,98	1,01	0,92	0,73	0,96	1,06	1,07	1,08	0,99
			Ф2-29	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
			Ф1-18	0,46	0,47	0,36	0,47	0,49	0,07	0,06	0,04	0,04	0,15	0,91	0,05	0,05	0,85	2,14	2,04	2,19	1,80	1,69	1,70	0,88	0,05	0,05	0,05
			Ф2-11; Ф2-13	3,58	3,58	3,36	3,21	3,33	2,90	2,63	2,63	2,76	2,86	3,07	2,57	2,84	3,11	3,31	3,28	3,28	3,34	3,33	3,45	3,71	3,62	3,65	3,56
			Ф1-9	0,14	0,10	0,43	0,15	0,42	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05	0,55	0,53	0,04	0,45	2,35	2,16	2,20	1,90	2,18	1,54	1,23	0,07	0,07	0,07
			Ф2-9	0,23	0,17	0,57	0,24	0,58	0,13	0,13	0,12	0,12	0,14	0,73	0,73	0,07	0,61	3,26	2,92	2,98	2,58	2,95	2,06	1,68	0,13	0,13	0,13

Главный энергетик

С.В.Фурсиков

